


## Chương 2:

**BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CỰC ĐẠI****I. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG:**

*Bảo vệ dòng điện cực đại là loại bảo vệ phản ứng với dòng trong phần tử được bảo vệ. Bảo vệ sẽ tác động khi dòng điện qua chổ đặt thiết bị bảo vệ tăng quá một giá trị định trước nào đó.*

Ví dụ khảo sát tác động của các bảo vệ dòng điện cực đại đặt trong mạng hình tia có 1 nguồn cung cấp (hình 2.1), các thiết bị bảo vệ được bố trí về phía nguồn cung cấp của tất cả các đường dây. Mỗi đường dây có 1 bảo vệ riêng để cắt hú hỏng trên chính nó và trên thanh góp của trạm ở cuối đường dây.

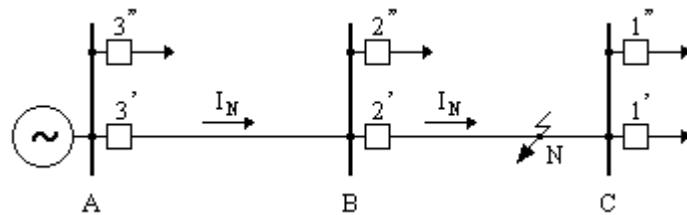

**Hình 2.1: Bố trí các bảo vệ dòng cực đại trong mạng hình tia có 1 nguồn cung cấp**

**Dòng khởi động** của bảo vệ  $I_{KD}$ , tức là dòng nhỏ nhất đi qua phần tử được bảo vệ mà có thể làm cho bảo vệ khởi động, cần phải lớn hơn dòng phụ tải cực đại của phần tử được bảo vệ để ngăn ngừa việc cắt phần tử khi không có hú hỏng.

Có thể đảm bảo khả năng tác động chọn lọc của các bảo vệ bằng 2 phương pháp khác nhau về nguyên tắc:


- **Phương pháp thứ nhất** - bảo vệ được thực hiện có thời gian làm việc càng lớn khi bảo vệ càng đặt gần về phía nguồn cung cấp. Bảo vệ được thực hiện như vậy được gọi là **BV dòng điện cực đại làm việc có thời gian**.

- **Phương pháp thứ hai** - dựa vào tính chất: dòng ngắn mạch đi qua chổ nối bảo vệ sẽ giảm xuống khi hú hỏng càng cách xa nguồn cung cấp. Dòng khởi động của bảo vệ  $I_{KD}$  được chọn lớn hơn trị số lớn nhất của dòng trên đoạn được bảo vệ khi xảy ra ngắn mạch ở đoạn kè (cách xa nguồn hơn). Nhờ vậy bảo vệ có thể tác động chọn lọc không thời gian. Chúng được gọi là **bảo vệ dòng điện cắt nhanh**.

Các bảo vệ dòng điện cực đại làm việc có thời gian chia làm hai loại tương ứng với **đặc tính thời gian độc lập** và **đặc tính thời gian phụ thuộc có giới hạn**. Bảo vệ có đặc tính thời gian độc lập là loại bảo vệ có thời gian tác động không đổi, không phụ thuộc vào trị số của dòng điện qua bảo vệ. Thời gian tác động của bảo vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc giới hạn, phụ thuộc vào dòng điện qua bảo vệ khi bội số của dòng đó so với dòng  $I_{KD}$  tương đối nhỏ và ít phụ thuộc hoặc không phụ thuộc khi bội số này lớn.

### \*\* Các bộ phận chính của BV dòng cực đại:

Bảo vệ dòng cực đại có hai bộ phận chính : Bộ phận khởi động (ví dụ, sơ đồ bảo vệ như hình 2.2, bộ phận khởi động là các role dòng 3RI và 4RI) và bộ phận tạo thời gian làm việc (role thời gian 5RT). Bộ phận khởi động phản ứng với các hư hỏng và tác động đến bộ phận tạo thời gian. Bộ phận tạo thời gian làm nhiệm vụ tạo thời gian làm việc đảm bảo cho bảo vệ tác động một cách có chọn lọc. Các role dòng điện được nối vào phía thứ cấp của BI theo sơ đồ thích hợp (xem mục II - chương 1).

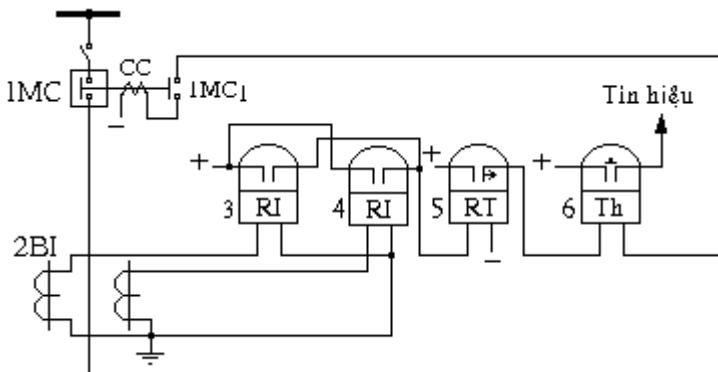

Hình 2.2 : Sơ đồ nguyên lý của bảo vệ dòng cực đại

## II. BẢO VỆ DÒNG CỰC ĐẠI LÀM VIỆC CÓ THỜI GIAN:


### II.1. Dòng khởi động của BV:

Theo nguyên tắc tác động, dòng khởi động  $I_{KD}$  của bảo vệ **phải lớn hơn dòng điện phụ tải cực đại qua chổ đặt bảo vệ**, tuy nhiên trong thực tế việc chọn  $I_{KD}$  còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác.

Để xác định dòng khởi động ta xét sơ đồ mạng điện trên hình 2.1, giả sử chọn  $I_{KD}$  cho bảo vệ 3' đặt ở đầu đoạn đường dây AB, trước hết ta khảo sát trạng thái của nó khi hư hỏng ở điểm N trên đoạn BC kè phia sau nó (tính từ nguồn cung cấp).

Khi các bảo vệ làm việc đúng thì trong trường hợp này máy cắt của đoạn hư hỏng BC sẽ bị cắt ra. Bảo vệ 3' của đoạn không hư hỏng AB có thời gian lớn hơn sẽ không kịp tác động và cần phải trở về vị trí ban đầu của mình. Nhưng điều này sẽ xảy ra nếu dòng trở về của bảo vệ  $I_{tv}$  lớn hơn trị số tính toán của dòng mở máy  $I_{mm}$  (hình 2.3) đi qua đoạn AB đến các hộ tiêu thụ của trạm B. Dòng  $I_{tv}$  là dòng sơ cấp lớn nhất mà ở đó bảo vệ trở về vị trí ban đầu. Để an toàn, lấy trị số tính toán của dòng mở máy  $I_{mmtt} = I_{mmmax}$ , như vậy điều kiện để đảm bảo chọn lọc là :  $I_{tv} > I_{mmmax}$ .

Khi xác định dòng  $I_{mmmax}$  cần phải chú ý là đường dây BC đã bị cắt ra, còn các động cơ nối ở trạm B đã bị hãm lại do điện áp giảm thấp khi ngắn mạch và khi điện áp được khôi phục dòng mở máy của chúng tăng lên rất cao. Vì vậy dòng  $I_{mmmax}$  thường lớn hơn nhiều so với dòng phụ tải cực đại  $I_{lvmax}$ . Dựa vào hệ số mở máy  $k_{mm}$  để tính đến dòng mở máy của các động cơ ở trạm B và việc cắt phụ tải của trạm C. Ta có  $I_{mmmax} = k_{mm} \cdot I_{lvmax}$ .

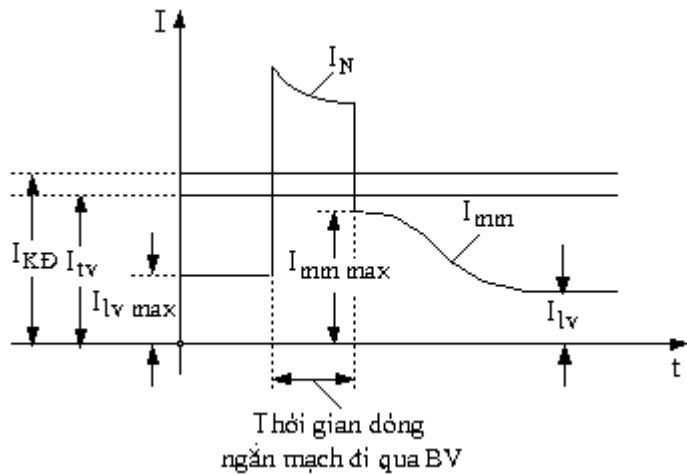

**Hình 2.3 : Đồ thị đặc trưng trạng thái của bảo vệ khi ngắn mạch ngoài**

Sai số của dòng trở về của bảo vệ và các tính toán không chính xác... được kể đến bởi hệ số an toàn  $k_{at} > 1$  (vào khoảng  $1,1 \div 1,2$ ). Từ điều kiện đảm bảo sự trở về của bảo vệ đoạn AB, có thể viết :

$$I_{tv} = k_{at} \cdot k_{mm} \cdot I_{lvmax} \quad (2.1)$$

Tỉ số giữa dòng trở về của role (hoặc của bảo vệ) đối với dòng khởi động của role (hoặc của bảo vệ) gọi là hệ số trở về  $k_{tv}$ .

$$k_{tv} = \frac{I_{tv}}{I_{KD}} \quad (2.2)$$

Như vậy:

$$I_{KD} = \frac{k_{at} \cdot k_{mm}}{k_{tv}} \cdot I_{lvmax} \quad (2.3)$$

Các role lí tưởng có hệ số trở về  $k_{tv} = 1$ ; thực tế luôn luôn có  $k_{tv} < 1$ .

Dòng khởi động  $I_{KDR}$  của role khác với dòng khởi động  $I_{KD}$  của bảo vệ do hệ số biến đổi  $n_I$  của BI và sơ đồ nối dây giữa các role dòng và BI.

Trong một số sơ đồ role, dòng đi vào role không bằng dòng thứ cấp của các BI. Ví dụ như khi nối role vào hiệu dòng 2 pha, dòng vào role  $I_R^{(3)}$  trong tình trạng đối xứng bằng  $\sqrt{3}$  lần dòng thứ cấp  $I_T^{(3)}$  của BI. Sự khác biệt của dòng trong role trong tình trạng đối xứng và dòng thứ cấp BI được đặc trưng bằng hệ số sơ đồ:

$$k_{sd}^{(3)} = \frac{I_R^{(3)}}{I_T^{(3)}} \quad (2.4)$$

Kể đến hệ sơ đồ, có thể viết :  $I_{KDR} = k_{sd}^{(3)} \frac{I_{KD}}{n_I} \quad (2.5)$


Do vậy :  $I_{KDR} = \frac{k_{at} k_{mm} k_{sd}^{(3)}}{k_{tv} n_I} I_{lvmax} \quad (2.6)$

## II.2. Thời gian làm việc:


### II.2.1. Bảo vệ có đặc tính thời gian độc lập:

Thời gian làm việc của bảo vệ có đặc tính thời gian độc lập (hình 2.4) được chọn theo nguyên tắc bậc thang (từng cấp), làm thế nào để cho bảo vệ đoạn sau gần nguồn hơn có thời gian làm việc lớn hơn thời gian làm việc lớn nhất của các bảo vệ đoạn trước một bậc chọn lọc về thời gian  $\Delta t$ .

Xét sơ đồ mạng như hình 2.5, việc chọn thời gian làm việc của các bảo vệ được bắt đầu từ bảo vệ của đoạn đường dây xa nguồn cung cấp nhất, tức là từ các bảo vệ 1' và 1'' ở trạm C. Giả thiết thời gian làm việc của các bảo vệ này đã biết, tương ứng là  $t_1'$  và  $t_1''$ .

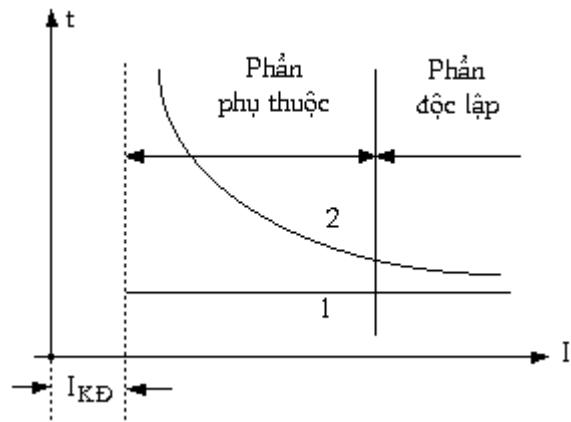

**Hình 2.4 : Các dạng đặc tính thời gian của bảo vệ dòng cực đại**  
1- độc lập; 2- phụ thuộc

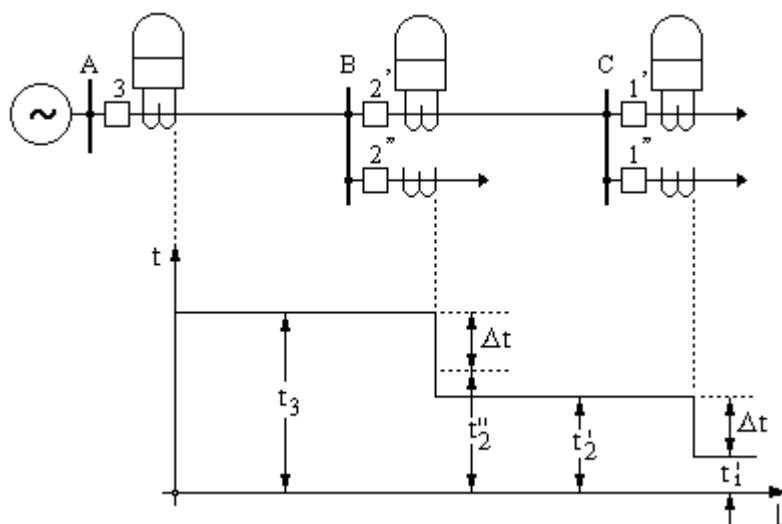

**Hình 2.5 : Phối hợp đặc tính thời gian độc lập của các bảo vệ dòng cực đại**

Thời gian làm việc  $t_2'$  của bảo vệ 2' tại trạm B được chọn lớn hơn thời gian làm việc lớn nhất của các bảo vệ tại trạm C một bậc  $\Delta t$ . Nếu  $t_1' > t_1''$  thì  $t_2' = t_1' + \Delta t$ .

Thời gian làm việc  $t_3$  của bảo vệ 3 ở trạm A cũng tính toán tương tự, ví dụ nếu có  $t_2'' > t_2'$  thì  $t_3 = t_2'' + \Delta t$ .

Trường hợp tổng quát, đối với bảo vệ của đoạn thứ n thì:

$$t_n = t_{(n-1)\max} + \Delta t \quad (2.7)$$


trong đó:  $t_{(n-1)\max}$  - thời gian làm việc lớn nhất của các bảo vệ ở đoạn thứ  $n-1$  (xa nguồn hơn đoạn thứ  $n$ ).

### **II.2.2. Bảo vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc có giới hạn:**

Khi chọn thời gian làm việc của các bảo vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc có giới hạn (hình 2.4) có thể có 2 yêu cầu khác nhau do giá trị của bội số dòng ngắn mạch ở cuối đoạn được bảo vệ so với dòng khởi động :

1. Khi bội số dòng lớn, bảo vệ làm việc ở phần độc lập của đặc tính thời gian: lúc ấy thời gian làm việc của các bảo vệ được chọn giống như đối với bảo vệ có đặc tính thời gian độc lập.

2. Khi bội số dòng nhỏ, bảo vệ làm việc ở phần phụ thuộc của đặc tính thời gian: trong trường hợp này, sau khi phối hợp thời gian làm việc của các bảo vệ kề nhau có thể giảm được thời gian cắt ngắn mạch.

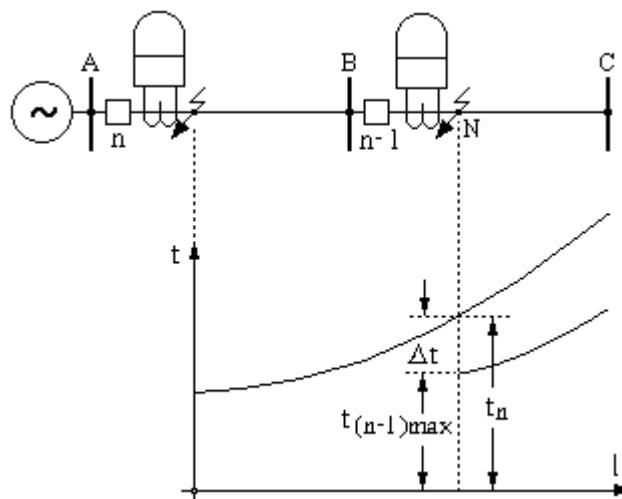


**Hình 2.6 : Phối hợp các đặc tính của bảo vệ dòng cực đại có đặc tính thời gian phụ thuộc giới hạn.**  
N : Điểm ngắn mạch tính toán

Xét sơ đồ mạng hình 2.6, đặc tính thời gian của bảo vệ thứ  $n$  trên đoạn AB được lựa chọn thế nào để nó có thời gian làm việc là  $t_n$  lớn hơn thời gian  $t_{(n-1)\max}$  của bảo vệ thứ  $(n-1)$  trên đoạn BC một bậc  $\Delta t$  khi ngắn mạch ở điểm tính toán - đầu đoạn kề BC - gây nên dòng ngắn mạch ngoài lớn nhất có thể có  $I'_{N\max}$ . Từ thời gian làm việc tìm được khi ngắn mạch ở điểm tính toán có thể tiến hành chỉnh định bảo vệ và tính được thời gian làm việc đối với những vị trí và dòng ngắn mạch khác.

Ngắn mạch càng gần nguồn dòng ngắn mạch càng tăng, vì vậy khi ngắn mạch gần thanh góp trạm A thời gian làm việc của bảo vệ đường dây AB giảm xuống và trong một số trường hợp có thể nhỏ hơn so với thời gian làm việc của bảo vệ đường dây BC.

Khi lựa chọn các đặc tính thời gian phụ thuộc thường người ta tiến hành vẽ chúng trong hệ tọa độ vuông góc (hình 2.7), trực hoành biểu diễn dòng trên đường dây tính đổi về cùng một cấp điện áp của hệ thống được bảo vệ, còn trực tung là thời gian.

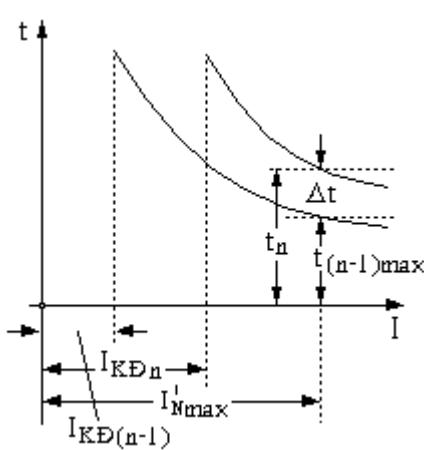

**Hình 2.7 :** Phối hợp đặc tính thời gian làm việc phụ thuộc có giới hạn của các bảo vệ dòng cực đại trong hệ tia độ dòng - thời gian.

Dùng bảo vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc có thể giảm thấp dòng khởi động so với bảo vệ có đặc tính thời gian độc lập vì hệ số mở máy  $k_{mm}$  có thể giảm nhỏ hơn. Điều này giải thích như sau: sau khi cắt ngắn mạch, dòng  $I_{mm}$  đi qua các đường dây không hư hỏng sẽ giảm xuống rất nhanh và bảo vệ sẽ không kịp tác động vì thời gian làm việc tương ứng với trị số của dòng  $I_{mm}$  (thường gần bằng  $I_{KD}$  của bảo vệ) là tương đối lớn.

Nhược điểm của bảo vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc là :

- Thời gian cắt ngắn mạch tăng lên khi dòng ngắn mạch gần bằng dòng khởi động (ví dụ, khi ngắn mạch qua điện trở quá độ lớn hoặc ngắn mạch trong tình trạng làm việc cực tiểu hệ thống).
- Đôi khi sự phối hợp các đặc tính thời gian tương đối phức tạp.

### II.2.3. Bậc chọn lọc về thời gian:

Bậc chọn lọc về thời gian  $\Delta t$  trong biểu thức (2.7) xác định hiệu thời gian làm việc của các bảo vệ ở 2 đoạn kề nhau  $\Delta t = t_n - t_{(n-1)max}$ . Khi chọn  $\Delta t$  cần xét đến những yêu cầu sau :

- ♦  $\Delta t$  cần phải bé nhất để giảm thời gian làm việc của các bảo vệ gần nguồn.
- ♦  $\Delta t$  cần phải thế nào để hư hỏng ở đoạn thứ (n-1) được cắt ra trước khi bảo vệ của đoạn thứ n (gần nguồn hơn) tác động.

$\Delta t$  của bảo vệ đoạn thứ n cần phải bao gồm những thành phần sau :

- \* Thời gian cắt  $t_{MC(n-1)}$  của máy cắt đoạn thứ (n-1).
- \* Tổng giá trị tuyệt đối của sai số dương max  $t_{ss(n-1)}$  của bảo vệ đoạn thứ n và của sai số âm max  $t_{ssn}$  của bảo vệ đoạn thứ n (có thể bảo vệ thứ n tác động sớm)
  - \* Thời gian sai số do quán tính  $t_{qtn}$  của bảo vệ đoạn thứ n.
  - \* Thời gian dự trữ  $t_{dt}$ .

$$\text{Tóm lại: } \Delta t = t_{MC(n-1)} + t_{ss(n-1)} + t_{ssn} + t_{qtn} + t_{dt} \quad (2.8)$$

Thường  $\Delta t$  vào khoảng 0,25 - 0,6sec.

### II.3. Độ nhạy của bảo vệ:

Độ nhạy của bảo vệ dòng max đặc trưng bằng hệ số độ nhạy  $K_n$ . Trị số của nó được xác định bằng tỉ số giữa dòng qua role  $I_R$  khi ngắn mạch trực tiếp ở cuối vùng bảo vệ và dòng khởi động role  $I_{KDR}$ .

$$K_n = \frac{I_R}{I_{KDR}} \quad (2.9)$$

Dạng ngắn mạch tính toán là dạng ngắn mạch gây nên trị số  $K_n$  nhỏ nhất.

Để đảm bảo cho bảo vệ tác động khi ngắn mạch qua điện trở quá độ, dựa vào kinh nghiệm vận hành người ta coi rằng trị số nhỏ nhất cho phép là  $K_{nmin} \approx 1,5$ . Khi  $K_n$  nhỏ hơn trị số nêu trên thì nên tìm cách dùng một sơ đồ nối role khác đảm bảo độ nhạy của bảo vệ lớn hơn. Nếu biện pháp này không đem lại kết quả khả quan hơn thì cần phải áp dụng các bảo vệ khác nhạy hơn.

Trường hợp tổng quát, yêu cầu đối với bảo vệ đặt trong mạng là phải tác động không những khi hư hỏng trên chính đoạn được nó bảo vệ, mà còn phải tác động cả khi hư hỏng ở đoạn kè nếu bảo vệ hoặc máy cắt của đoạn kè bị hỏng hóc (yêu cầu dự trữ cho bảo vệ của đoạn kè). Trong trường hợp này khi ngắn mạch trực tiếp ở cuối đoạn kè, hệ số độ nhạy không được nhỏ hơn 1,2.

Để so sánh độ nhạy của một sơ đồ bảo vệ ở những dạng ngắn mạch khác nhau người ta còn dùng hệ số độ nhạy tương đối  $K_{ntd}$ , đó là tỷ số giữa  $K_n$  ở dạng ngắn mạch đang khảo sát với  $K_n^{(3)}$  khi ngắn mạch 3 pha với điều kiện là dòng ngắn mạch có giá trị như nhau:

$$K_{ntd} = \frac{K_n}{K_n^{(3)}} = \frac{I_R}{I_R^{(3)}} \quad (2.10)$$

Trong đó  $I_R$  và  $I_R^{(3)}$  là dòng qua role ở dạng ngắn mạch khảo sát và  $N^{(3)}$  khi dòng ngắn mạch sơ cấp có giá trị như nhau.

### **III. ĐÁNH GIÁ BẢO VỆ DÒNG CỰC ĐẠI LÀM VIỆC CÓ THỜI GIAN:**

#### **III.1. Tính chọn lọc:**

Bảo vệ dòng cực đại chỉ đảm bảo được tính chọn lọc trong các mạng hình tia có một nguồn cung cấp bằng cách chọn thời gian làm việc theo nguyên tắc bậc thang tăng dần theo hướng từ xa đến gần nguồn. Khi có 2 nguồn cung cấp, yêu cầu chọn lọc không được thỏa mãn cho dù máy cắt và bảo vệ được đặt ở cả 2 phía của đường dây.

#### **III.2. Tác động nhanh:**

Càng gần nguồn thời gian làm việc của bảo vệ càng lớn. Ở các đoạn gần nguồn cần phải cắt nhanh ngắn mạch để đảm bảo sự làm việc liên tục của phần còn lại của hệ thống điện, trong khi đó thời gian tác động của các bảo vệ ở các đoạn này lại lớn nhất. Thời gian tác động chọn theo nguyên tắc bậc thang có thể vượt quá giới hạn cho phép.

#### **III.3. Độ nhạy:**

Độ nhạy của bảo vệ bị hạn chế do phải chọn dòng khởi động lớn hơn dòng làm việc cực đại  $I_{lv\ max}$  có kể đến hệ số mở máy  $k_{mm}$  của các động cơ. Khi ngắn mạch trực tiếp ở cuối đường dây được bảo vệ, độ nhạy yêu cầu là  $\geq 1,5$  (khi làm nhiệm vụ bảo vệ chính). Độ nhạy như vậy trong nhiều trường hợp được đảm bảo. Tuy nhiên khi công suất nguồn thay đổi nhiều, cũng như khi bảo vệ làm nhiệm vụ

dự trữ trong trường hợp ngắn mạch ở đoạn kè, độ nhạy có thể không đạt yêu cầu. Độ nhạy yêu cầu của bảo vệ khi làm nhiệm vụ dự trữ là  $\geq 1,2$

### III.4. Tính đảm bảo:


Theo nguyên tắc tác động, cách thực hiện sơ đồ, số lượng tiếp điểm trong mạch thao tác và loại role sử dụng, bảo vệ dòng cực đại được xem là loại bảo vệ đơn giản nhất và làm việc khá đảm bảo.

Do những phân tích trên, bảo vệ dòng cực đại được áp dụng rộng rãi trong các mạng phân phối hình tia điện áp từ 35KV trở xuống có một nguồn cung cấp nếu thời gian làm việc của nó nằm trong giới hạn cho phép. Đối với các đường dây có đặt kháng điện ở đầu đường dây, có thể áp dụng bảo vệ dòng cực đại được vì khi ngắn mạch dòng không lớn lắm, điện áp dư trên thanh góp còn khá cao nên bảo vệ có thể làm việc với một thời gian tương đối lớn vẫn không ảnh hưởng nhiều đến tình trạng làm việc chung của hệ thống điện.

## IV. BẢO VỆ DÒNG CẮT NHANH:

### IV.1. Nguyên tắc làm việc:

Bảo vệ dòng cắt nhanh (BVCN) là loại bảo vệ **đảm bảo tính chọn lọc bằng cách chọn dòng khởi động lớn hơn dòng ngắn mạch lớn nhất qua chốt đặt bảo vệ khi hư hỏng ở ngoài phần tử được bảo vệ**, BVCN thường làm việc không thời gian hoặc có thời gian rất bé để nâng cao nhạy và mở rộng vùng BV.

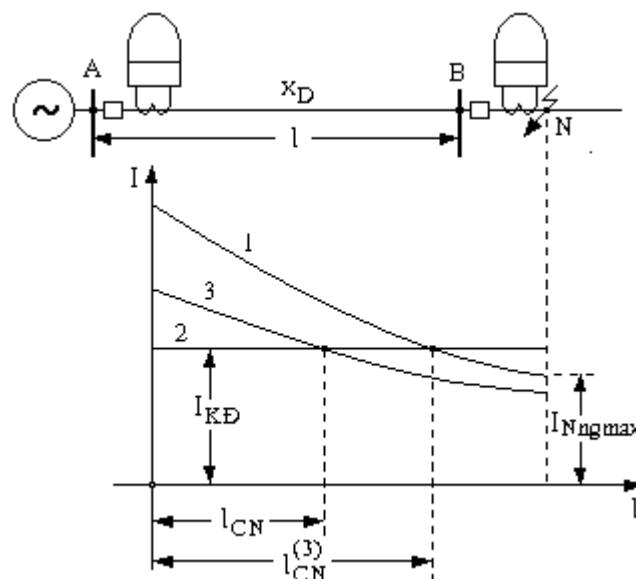

**Hình 2.15 : Đồ thị tính toán bảo vệ dòng cắt nhanh không thời gian đối với đường dây có nguồn cung cấp một phía**

Xét sơ đồ mạng trên hình 2.15, BVCN đặt tại đầu đường dây AB về phía trạm A. Để bảo vệ không khởi động khi ngắn mạch ngoài (trên các phần tử nối vào thanh góp trạm B), dòng điện khởi động  $I_{KD}$  của bảo vệ cần chọn lớn hơn dòng điện lớn nhất đi qua đoạn AB khi ngắn mạch ngoài. Điểm ngắn mạch tính toán là N nằm gần thanh góp trạm B phía sau máy cắt.

$$I_{KD} = k_{at} \cdot I_{Nngmax} \quad (2.13)$$

Trong đó :

$I_{Nngmax}$ : Là dòng ngắn mạch lớn nhất khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ (thường là dòng  $N^{(3)}$ )

$k_{at}$ : hệ số an toàn; xét tới ảnh hưởng của thành phần không chu kỳ, việc tính toán không chính xác dòng ngắn mạch và sai số của role. Thường  $k_{at} = 1,2 \div 1,5$ .

Không kể đến  $k_{tv}$  vì khi ngắn mạch ngoài bảo vệ không khởi động.

#### IV.2. Vùng tác động của BV:

Khi hư hỏng càng gần thanh góp trạm A thì dòng điện ngắn mạch sẽ càng tăng theo đường cong 1 (hình 2.15). Vùng bảo vệ cắt nhanh  $I_{CN}$  được xác định bằng hoành độ của giao điểm giữa đường cong 1 và đường thẳng 2 (đường thẳng 2 biểu diễn dòng điện khởi động  $I_{KD}$ ). Vùng  $I^{(3)}_{CN}$  chỉ chiếm một phần chiều dài của đường dây được bảo vệ. Dòng ngắn mạch không đổi xứng thường nhỏ hơn dòng khi ngắn mạch 3 pha. Vì vậy, đường cong  $I_N$  (đường cong 3) đối với các dạng ngắn mạch không đổi xứng trong tình trạng cực tiểu của hệ thống có thể nằm rất thấp so với đường cong 1; vùng bảo vệ  $I_{CN} < I^{(3)}_{CN}$ , trong một số trường hợp  $I_{CN}$  có thể giảm đến 0.

#### IV.3. BVCN cho đường dây có 2 nguồn cung cấp:

Bảo vệ cắt nhanh còn có thể dùng để bảo vệ các đường dây có hai nguồn cung cấp. Trên hình 2.16, giả thiết BVCN được đặt ở cả 2 phía của đường dây AB. Khi ngắn mạch ngoài tại điểm  $N_A$  thì dòng ngắn mạch lớn nhất chạy qua các BVCN là  $I_{NngmaxB}$  theo hướng từ thanh góp B vào đường dây. Khi ngắn mạch ngoài tại điểm  $N_B$  thì dòng ngắn mạch lớn nhất chạy qua các BVCN là  $I_{NngmaxA}$  theo hướng từ thanh góp A vào đường dây. Để bảo vệ cắt nhanh không tác động nhầm khi ngắn mạch ngoài, cần phải chọn  $I_{KD} > I_{Nngmax}$ . Trong trường hợp đang xét (hình 2.16),  $I_{NngmaxA} > I_{NngmaxB}$ , vì vậy dòng tính toán  $I_{Nngmax} = I_{NngmaxA}$ . Dòng điện khởi động của bảo vệ chọn giống nhau cho cả hai phía:

$$I_{KD} = k_{at} \cdot I_{NngmaxA}$$

Vùng bảo vệ  $I_{CNA}$  và  $I_{CNB}$  được xác định bằng hoành độ giao điểm của các đường cong 1 ( $I_{NA} = f(l)$ ) và 3 ( $I_{NB} = f(l)$ ) với đường thẳng 2 ( $I_{KD}$ ), gồm 3 đoạn:

\* Ngắn mạch trong đoạn  $I_{CNA}$  chỉ có BVCN phía A tác động


\* Ngắn mạch trong đoạn  $I_{CNB}$  chỉ có BVCN phía B tác động

\* Khi ngắn mạch trong đoạn giữa thì không có BVCN nào tác động. Tuy nhiên nếu  $(I_{CNA} + I_{CNB}) > l$  thì khi ngắn mạch ở đoạn giữa cả hai BVCN sẽ cùng tác động.

#### \*\* Hiện tượng khởi động không đồng thời:

Nếu giữa các trạm A,B ngoài đường dây được bảo vệ ra còn có các mạch liên lạc vòng phụ khác thì có thể xảy ra hiện tượng khởi động không đồng thời giữa các bảo vệ đặt ở 2 đầu A,B của đường dây và chiều dài vùng bảo vệ có thể tăng lên.


Hiện tượng mà **một bảo vệ chỉ bắt đầu khởi động sau khi một bảo vệ khác đã khởi động và cắt máy** được gọi là **hiện tượng khởi động không đồng thời**. Khi kể đến tác động không đồng thời, BVCN thậm chí có thể bảo vệ được toàn bộ đường dây có nguồn cung cấp 2 phía.

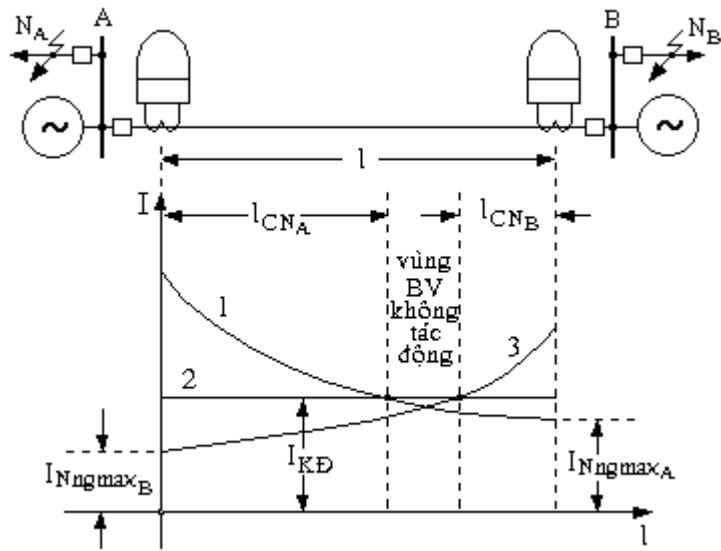

**Hình 2.16 : Đồ thị tính toán bảo vệ dòng cắt nhanh đối với đường dây có nguồn cung cấp từ 2 phía**

## V. BẢO VỆ DÒNG CÓ ĐẶC TÍNH THỜI GIAN NHIỀU CẤP:

Bảo vệ dòng có đặc tính thời gian nhiều cấp (hay còn gọi là đặc tính thời gian phụ thuộc nhiều cấp) là sự kết hợp của các bảo vệ dòng cắt nhanh không thời gian, bảo vệ dòng cắt nhanh có thời gian và bảo vệ dòng cực đại. Sơ đồ nguyên lý một pha của bảo vệ như trên hình 2.18, đặc tính thời gian trên hình 2.19.

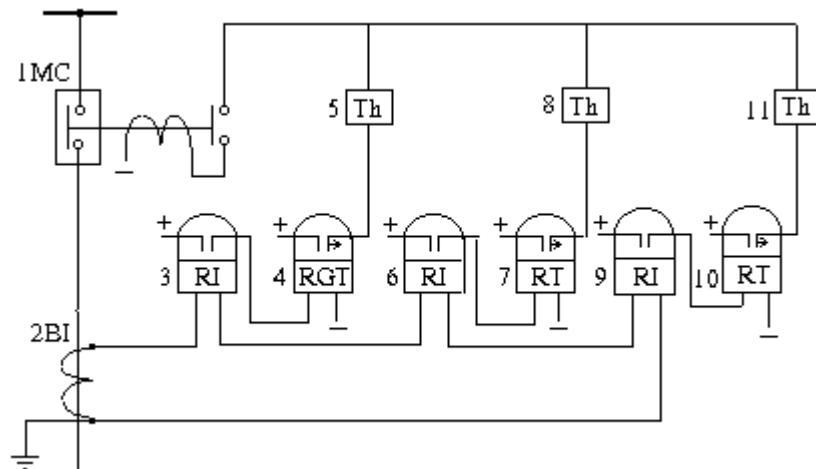

**Hình 2.18 : Sơ đồ nguyên lý 1 pha của bảo vệ dòng có đặc tính thời gian nhiều cấp**

Nguyên tắc làm việc của bảo vệ được khảo sát thông qua sơ đồ mạng hình tia có nguồn cung cấp 1 phía như hình 2.20. Các bảo vệ A và B đặt ở đầu đường dây AB và BC. Sự thay đổi giá trị của dòng ngắn mạch theo khoảng cách từ thanh gác trạm A đến điểm hư hỏng được đặc trưng bằng đường cong  $I_N = f(l)$ .


\* **CẤP THỨ NHẤT** của các bảo vệ A và B (role 3RI, 4RGT và 5Th trên hình 2.18) là cấp *cắt nhanh không thời gian* ( $t^l \leq 0,1$  giây). Để đảm bảo chọn lọc, dòng khởi động  $I_{KDA}$  và  $I_{KDB}$  được chọn lớn hơn dòng ngắn mạch ngoài cực đại. Phần  $I_A$

và  $I_B^I$  của đường dây (xác định bằng đồ thị trên hình 2.20) là vùng thứ nhất của bảo vệ A và B, chúng chỉ chiếm một phần chiều dài của đường dây AB và BC.


\* **CẤP THỨ HAI** (role 6RI, 7RT và 8Th) là cấp *cắt nhanh có thời gian*, để đảm bảo chọn lọc được chọn với thời gian  $t^{II}$  lớn hơn thời gian tác động  $t^I$  của cấp thứ nhất và của bảo vệ không thời gian đặt ở các máy biến áp trạm B và C một bậc  $\Delta t$ . Khi chọn thời gian  $t^{II}$  như vậy, dòng khởi động  $I_{KDA}^{II}$  và  $I_{KDB}^{II}$  của cấp thứ hai được chọn lớn hơn dòng ngắn mạch cực đại khi hư hỏng ngoài vùng tác động của bảo vệ không thời gian đặt ở các phần tử kè trước (ví dụ,  $I_{KDA}^{II}$  được chọn lớn hơn dòng ngắn mạch cực đại khi hư hỏng ở cuối vùng  $I_B^I$  của cấp thứ nhất bảo vệ B hoặc hư hỏng trên thanh góp điện áp thấp của trạm B).

Đối với bảo vệ A, nếu trường hợp tính toán là chỉnh định khởi dòng ngắn mạch ở cuối vùng  $I_B^I$  của cấp thứ nhất bảo vệ B (dòng ngắn mạch lúc đó bằng dòng khởi động  $I_{KDB}^I$ ) thì ta có :

$$I_{KDA}^{II} = k_{at} \cdot I_{KDB}^I$$

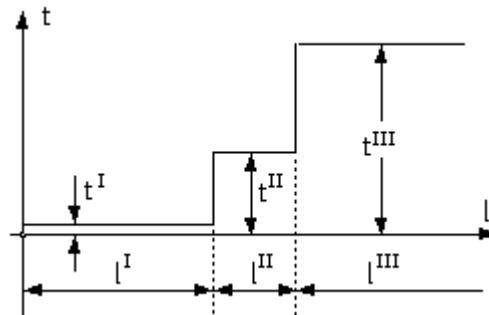

Hình 2.19 : Đặc tính thời gian của bảo vệ trên hình 2.18

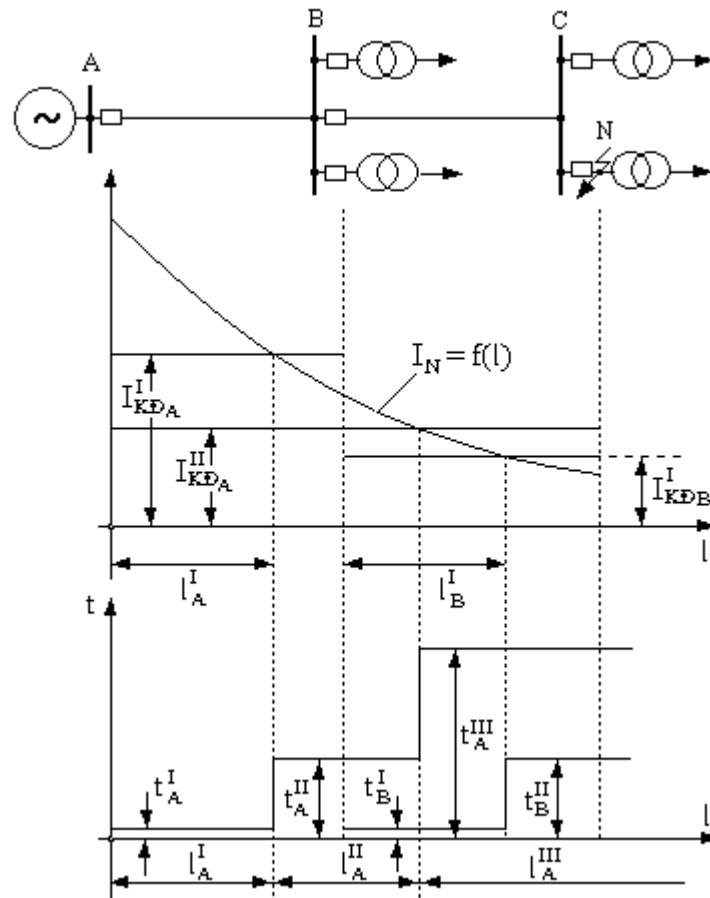

Hình 2.20 : Đồ thị tính toán bảo vệ dòng có đặc tính thời gian nhiều cấp

Hệ số an toàn  $K_{at}$  tính đến sai số của role và máy biến dòng, lấy bằng  $1,1 \div 1,15$ . Vùng bảo vệ của cấp thứ hai bao gồm phần cuối đường dây, thanh góp của trạm và một phần các phàn tử kè nối vào thanh góp này. Vùng thứ hai  $I_{II_A}^H$  của bảo vệ A được xác định bằng đồ thị trên (hình 2.20), trong trường hợp đang xét  $I_{II_A}^H$  chứa phần cuối đường dây AB, thanh góp B và phần đầu đường dây BC.

Độ nhạy cấp thứ hai của bảo vệ A và B được kiểm tra theo ngắn mạch trực tiếp ở cuối đường dây được bảo vệ AB và BC tương ứng. Yêu cầu hệ số  $K_n^{II}$  không được nhỏ hơn  $1,3 \div 1,5$ .

\* **CẤP THỨ BA** của bảo vệ A và B (role 9RI, 10RT, 11Th) là  *bảo vệ dòng cực đại*, có dòng khởi động  $I_{III_{KDA}}^H$  và  $I_{III_{KDB}}^H$  lớn hơn dòng điện làm việc cực đại. Tác động chọn lọc của chúng được đảm bảo nhờ chọn thời gian  $t_{III_A}^H$  và  $t_{III_B}^H$  theo nguyên tắc bậc thang.


Vùng bảo vệ của cấp thứ ba  $I_{III_A}^H$  và  $I_{III_B}^H$  bắt đầu từ cuối vùng hai trở đi. Nhiệm vụ của cấp thứ ba là dự trữ cho hỏng hóc máy cắt hoặc bảo vệ của các phàn tử kè, cũng như cắt ngắn mạch trên đường dây được bảo vệ khi 2 cấp đầu không tác động, ví dụ khi ngắn mạch qua điện trở quá độ lớn. Độ nhạy của cấp thứ ba được kiểm tra với ngắn mạch ở cuối phàn tử kè. Yêu cầu hệ số  $K_n^{III}$  không được nhỏ hơn 1,2.

Ưu điểm cơ bản của bảo vệ dòng điện có đặc tính thời gian nhiều cấp là bảo đảm cắt khá nhanh ngắn mạch ở tất cả các phàn của mạng điện. Nhược điểm chính là độ nhạy thấp, chiều dài vùng bảo vệ phụ thuộc vào tình trạng làm việc của hệ thống và dạng ngắn mạch, chỉ đảm bảo tính chọn lọc trong mạng hở có một nguồn cung cấp.

## VI. BẢO VỆ DÒNG CÓ KIỂM TRA ÁP:

Để phân biệt giữa ngắn mạch và quá tải, đồng thời nâng cao độ nhạy về dòng của bảo vệ dòng cực đại, người ta dùng sơ đồ bảo vệ dòng có kiểm tra áp (hình 2.21). Khi ngắn mạch thì dòng điện tăng và điện áp giảm xuống do vậy cả role dòng RI và role áp RU đều khởi động dẫn đến cắt máy cắt. Trong trường hợp này, dòng khởi động của bảo vệ được tính theo biểu thức:

$$I_{KD} = \frac{k_{at}}{k_{tv}} I_{lvmax}$$

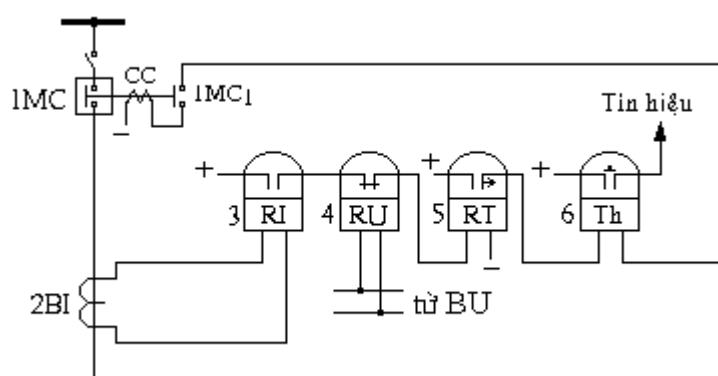

Hình 2.21 : Sơ đồ nguyên lý 1 pha của bảo vệ dòng có kiểm tra áp

Trong biểu thức trên không cần kể đến  $k_{mm}$  vì sau khi cắt ngắn mạch ngoài các động cơ tự khởi động nhưng không làm điện áp giảm nhiều, các role RU không khởi động và bảo vệ không thể tác động được.

Rõ ràng là khi không kể đến hệ số  $k_{mm}$  thì dòng khởi động của bảo vệ dòng có kiểm tra áp sẽ nhỏ hơn nhiều so với dòng khởi động của bảo vệ dòng cực đại và tương ứng độ nhạy được nâng cao đáng kể.